



Na terenie Zakładu CCGT PKN ORLEN S.A. we Włocławku obowiązują przepisy państowe oraz wewnętrzne wchodzące w skład KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU PREWENCJI



Najważniejsze telefony alarmowe:

- Dyżurny Inżynier Ruchu Zakładu CCGT - **24 201 0555**
- **24 201 0556**
- **54 236 3555**
- Dział BHP i Bezpieczeństwa Procesowego - **24 365 2225**
- Dyspozytor Przedsiębiorstwa w Anwil S.A. - **54 414 27 27**
- Zakładowa Straż Pożarna Anwil S.A. - **54 414 24 72**
- Pogotowie Ratunkowe PROF - MED Sp. z o.o. - **54 414 27 27**
- ORLEN Ochrona Sp. z o.o. (Dowódca) - **785 881 526**
- Zakładowa Straż Pożarna PKN ORLEN S.A. - **24 365 70 32**
- Ochrona Środowiska PKN ORLEN S.A. - **24 365 44 99**
(Zakładowa Inspekcja Ekologiczna)

WARUNKIEM WEJŚCIA NA TEREN ZAKŁADU CCGT WE WŁOCŁAWKU JEST POSIADANIE AKTUALNEJ KARTY DOSTĘPU

Każda osoba przebywająca na terenie Zakładu CCGT we Włocławku jest zobowiązana przestrzegać obowiązujących norm państowych i zakładowych.


Na terenie Zakładu CCGT we Włocławku zabrania się:

- przekraczania dopuszczalnej prędkości na drogach wewnętrznych zakładowych,
- wejścia w strefy oznaczone tym znakiem,
- palenia tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych – palarnie,
- używania ognia otwartego bez stosownego zezwolenia,
- używania na terenie bloku CCGT telefonów sieci komórkowej w strefach oznaczonych tym znakiem,
- przebywania pod wpływem alkoholu oraz wnoszenia i społywania napojów alkoholowych, środków odurzających i narkotycznych,
- wnoszenia broni palnej, środków wybuchowych i pirotechnicznych,
- wnoszenia kamer video oraz nagrywania bez specjalnego zezwolenia,
- wnoszenia aparatów fotograficznych oraz wykonywania zdjęć bez specjalnego zezwolenia

Na terenie Zakładu CCGT we Włocławku nakazuje się:

- przestrzegać obowiązujących zasad i sygnałów alarmowych, stosować się do znaków na terenie Zakładu CCGT,
- b) poruszać się po terenie Zakładu CCGT tylko w asyście pracownika PKN ORLEN S.A.,
- c) w przypadku zaistnienia zdarzenia wypadkowego, pożaru lub innego miejscowego zagrożenia niezwłocznie poinformować pracownika PKN ORLEN S.A. o zaistniałym zdarzeniu,
- d) w przypadku zaistnienia zagrożenia stosować się do poleceń Kierującego Akcją Ratowniczą (KAR),
- e) stosować środki ochrony indywidualnej m.in.:
- kask ochronny,
- okulary ochronne,
- odzież ochronna o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych,
- obuwie ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych,
- rękawice ochronne dostosowane do charakteru wykonywanych prac i występujących zagrożeń,
- ochronniki słuchu w strefach oznaczonych tym znakiem

Schemat Zakładu CCGT we Włocławku:

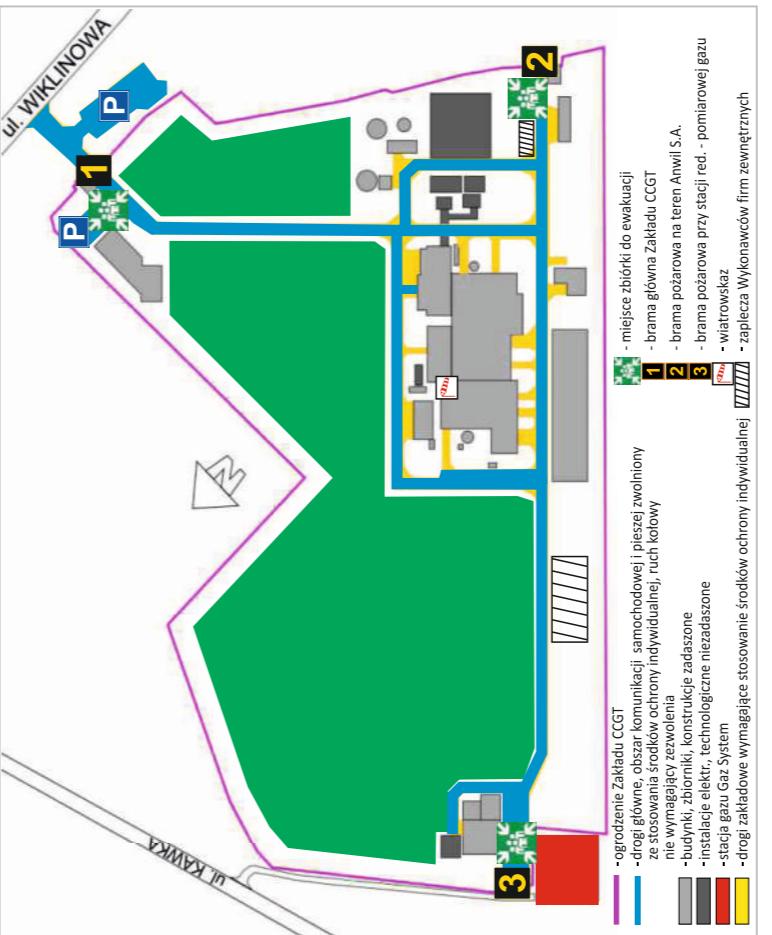

1 KARTA BEZPIECZEŃSTWA

dla gości przebywających na terenie
Zakładu CCGT we Włocławku

Alarm chemiczny III stopnia:

Sposoby rozmieszczenia i rodzaje alarmów chemicznych obowiązujących na terenie Zakładu CCGT w przypadku zaistnienia i ogłoszenia awarii chemicznej na terenie Anwil S.A. i Zakładu PTA

Ogłoszenie alarmu: sygnał przerwany, modulowany trwający 3 minuty; dźwięki 15 s, przerwy 10 s.



3 min

Odwolanie alarmu: sygnał ciągły trwający 3 minuty.



3 min



Zasady ewakuacji na terenie Zakładu CCGT PKN ORLEN S.A.

1. Zabrać ze sobą sprzęt ochrony dróg oddechowych. Użyć go tylko w przypadku wycucia substancji drażniących lub na polecenie Kierującego Akcją Ratowniczą (KAR).
2. Określić kierunek wiatru.
3. Udać się do wyznaczonego przez Kierującego Akcją Ratowniczą (KAR) miejsca zbioru do ewakuacji, prostopadle w stosunku do kierunku wiatru.
4. Wykonać wszystkie polecenia Kierującego Akcją Ratowniczą (KAR).

Zasady ewakuacji poza terenem zakładu CCGT we Włocławku PKN ORLEN S.A.

1. Drogami wewnętrzakkadowymi do bramy nr 1, 2 lub 3.
2. Bramą główną nr 1 na zewnątrz Zakładu CCGT na ulicy Więlinowej, następnie w kierunku Włocławka lub wsi Gąbinie.
3. Bramą pożarową nr 2 na teren Anwil S.A.
4. Bramą pożarową nr 3 przy Stacji Redukcyjno-Pomiarowej Gazu.

Zagrożenia na terenie Zakładu CCGT we Włocławku:



Na terenie obiektu Zakładu CCGT Włocławek występują pola elektryczne i magnetyczne, które mogą zaktłocić pracę stymulatora serca.
Należy zachować szczególną ostrożność!

Substancje stwarzające zagrożenie masowe na terenie Anwil S.A.



Substancje stwarzające zagrożenie masowe na terenie Zakładu PTA





On the area of the CCGT facility in Włocławek,
apply state and internal rule are included in the
comprehensive prevention system.



The most important emergency phones

- Duty maintenance engineer of CCGT - **24 201 0555**
- **24 201 0556**
- **54 236 3555**

- Safety and health department. - **24 365 2225**

- Dispatcher of Anwil S.A. factory. - **54 414 27 27**

- THE ANWIL S.A. Factory Fire Brigade. - **54 414 24 72**

- PROF-MED Sp. z o.o. emergency medical Services. - **54 414 27 27**

- ORLEN Safeguard Sp. z o.o. (Commander) - **785 881 526**

- THE PKN ORLEN S.A. Factory Fire Brigade. - **24 365 70 32**

- PKN ORLEN S.A. Environment Protection
(Factory Ecology Inspection) - **24 365 44 99**

THE CONDITION OF ENTRY ON THE CCGT WŁOCŁAWEK FACILITY IS HEAVING AN CURENT ACCES CARD.

Every person staying on the CCGT facility in Włocławek,
must keep with applicable standards of state and facility.

On The CCGT - Włocławek facility is forbidden:



crossing speed limit on the facility road,



entry in to area with this sign,



smoking is allowed only in designated place,



use fire without permission,




use cell phone over the instalation and in the areas with this sign,



be under the influence of alcohol and consupption alkohol drinks
or any kind of drugs,



bringing firearms, explosive and pyrotechnics substances,



use video camera and film without permission,



use camera and photograph without permission,

On The CCGT - Włocławek facility is ordered:

- a) obey the applicable rules and adhere to the signs over the CCGT facility,
- b) move around the facility with an special PKN ORLEN S.A. employee
- c) in case of emergency, fire or other danger visitor must inform the employee of the PKN ORLEN S.A. plant about it
- d) in case of emergency, must follow the instructions of the main director of rescue operation
- e) must apply protection measures like:



safety helmet,



safety glasses,



protective clothing with anti-electrostatic and flame-retardant properties,



safety shoes with anti-electrostatic properties,




safety gloves adapted to work conditions and occurring threats,



hearing protection in place with this sign

CCGT in Włocławek Plant Schema:

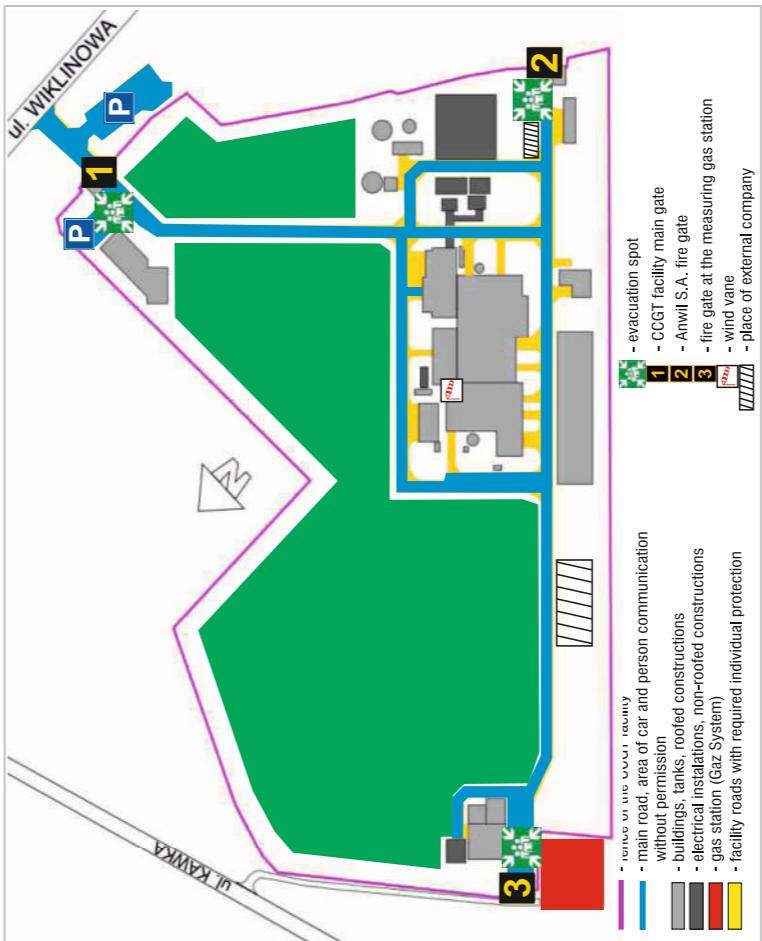

1 SAFETY CARD

for guests on the plant
CCGT in Włocławek

The CCGT - Włocławek threats at the plant



Methane



Hydrogen



High noise level



High pressure



Hot surface



Explosive zones



Electromagnetic field



Chemical substances
and mixtures

There are electric and magnetic fields on the site, they may disturb heart starter work.
Please be very careful.



Substances posing a mass hazard on the ANWIL S.A. facility.



Chlorine



Hydrogen
chloride



Ammonia



Vinyl
chloride

Substances posing a mass hazard on the ORLEN PTA facility.



Acetic acid



Paraxylene

Methods of broadcasting and types of chemical alarms applicable over the CCGT facility in case of emergency in ANWIL S.A. and ORLEN PTA facility.

Alarm announcement: intermittent signal, modulated for 3 minutes; sound 15 s, brake 10 s.



Canceled alarm: continuous signal for 3 minutes.



Evacuation rules in the CCGT PKN ORLEN S.A. area.

- Take your respiratory protective equipment with you. Use them in case of smell irritant substance or at the request of the leader of the rescue operation.
- Defind wind corection.
- Go to the evacuation point indicated by the leader of the rescue operation, perpendicular to the direction of the wind.
- Execute all commands of the leader of the rescue operation.

Evacuation rules off-site the CCGT PKN ORLEN S.A. area.

- Use internal roads to the gate number 1,2 or 3.
- Go main gate number 1 to the outsite of the CCGT facility on the Włocławka street, and then to Włocławek direction or Gabinieki village.
- Go fire gate number 2 to Anwil S.A. facility.
- Go fire gate number 3 next to measurement gaz station.